
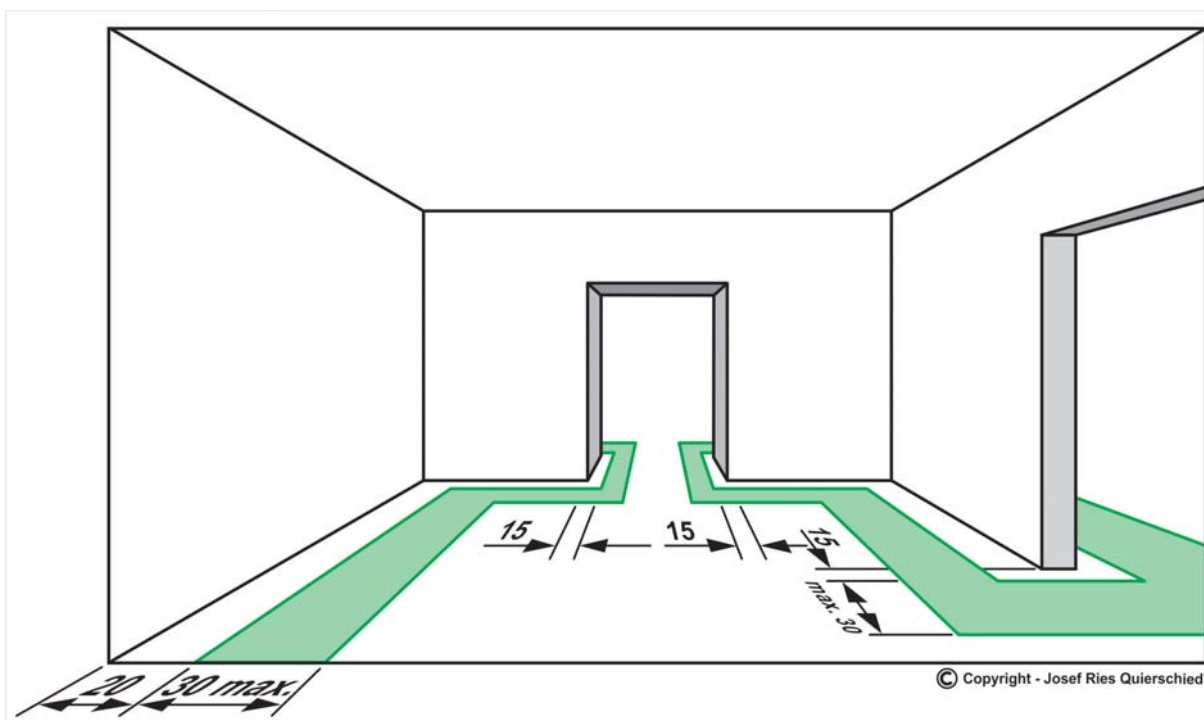



Auszug aus dem Anwendungsbereich der DIN 18015-3 „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden“

Diese Norm hat den Zweck, die Anordnung von unsichtbar verlegten elektrischen Leitungen auf bestimmte festgelegte Zonen zu beschränken, um bei der Montage anderer Leitungen, z. B. für Gas, Wasser oder Heizung, oder bei sonstigen nachträglichen Arbeiten an den Wänden die Gefahr einer Beschädigung der elektrischen Leitungen einzuschränken.

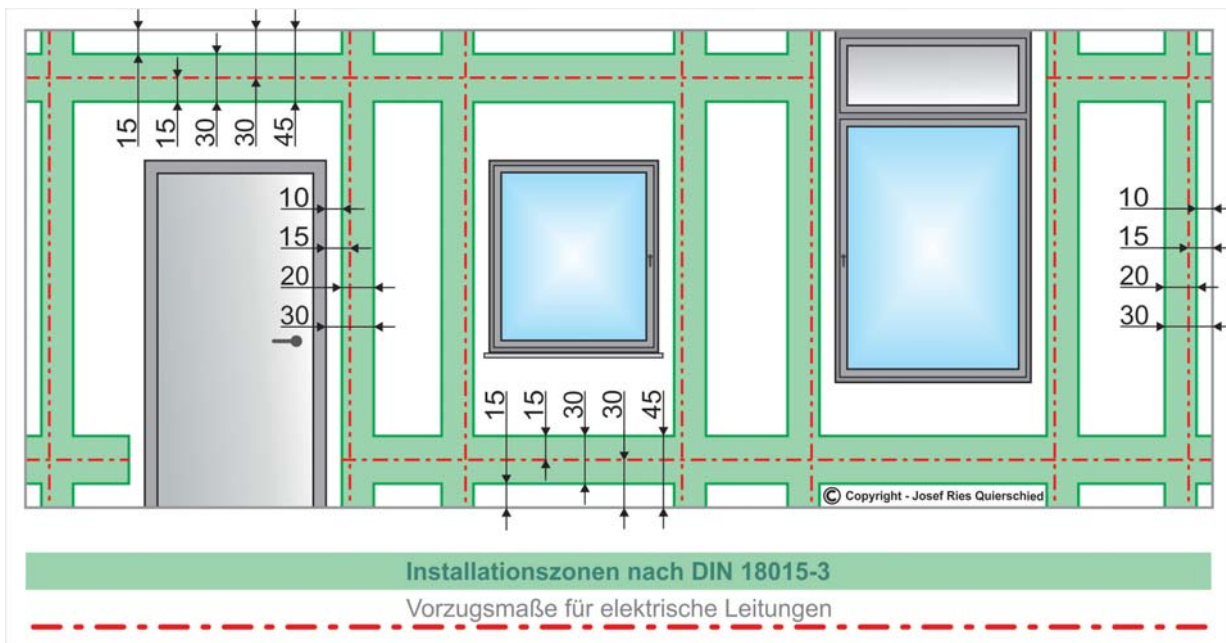

Detail - Deckenkante - Treppenöffnung - Seite 2

**Die Bausituation
Deckenkante - Treppenöffnung**
ist in der Norm DIN 18015-3
speziell nicht abgebildet.
Aus der Normsystematik
und den normativen Festlegungen
lassen sich jedoch die dargestellten
Maße im Sinn der Norm ableiten.

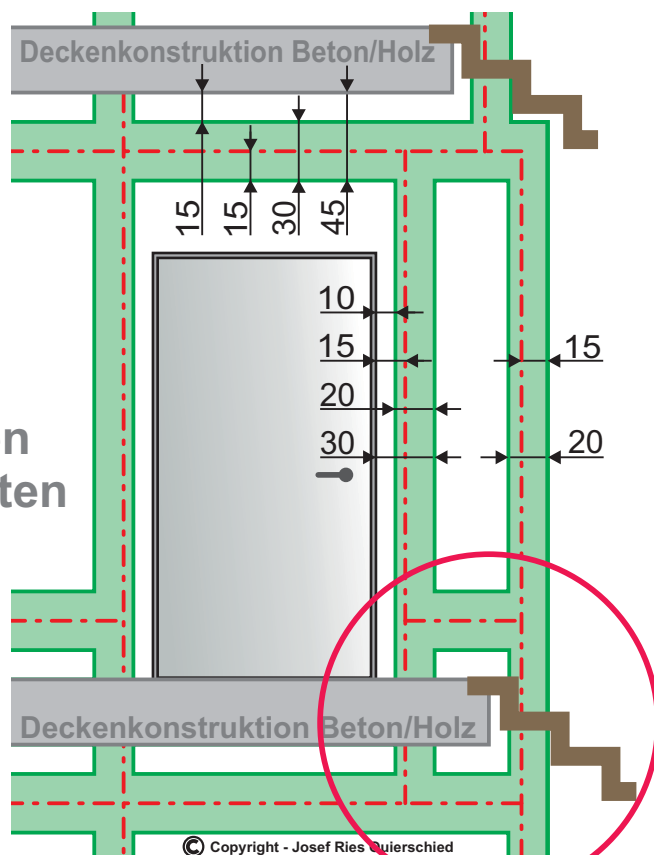

Variante A

Variante B

